

AMSKY

致胜系列 CTP (Ausetter)

用户使用手册

V3.6

声 明

Copyright © 2019 爱司凯科技股份有限公司版权所有，侵权必究。

本手册专供用户、本公司职员以及经本公司许可的人员使用。未经公司书面同意，任何单位或个人不得以任何方式复制、翻印、改编、摘编、转载、翻译、注释、整理、出版或传播手册的全部或部分內容。

爱司凯科技股份有限公司或其子公司、关联公司的注册商标，受商标法保护，任何个人或团体非法使用以上商标，爱司凯科技股份有限公司有权追究其法律责任。

本公司保留在事先不通知用户的情况下，根据产品的改进修改本手册内容的权利。

在使用过程中，如发现本手册与实际产品有任何不符或疑问，请与本公司文档部联系。

需要更多的信息可以访问爱司凯科技股份有限公司网站 www.amsky.cc 下载资料或者查询。

手册说明

适用版本

本手册适用于爱司凯 Ausetter T/U 致胜系列直接制版机。

内容简介

这本手册是为指导由爱司凯科技股份有限公司出品的直接制版机 Ausetter T/U 系列设备的操作员对设备进行正确的操作和维护。

阅读对象

要阅读这本手册您需要：

- 有从事印前行业的工作经验
- 熟悉微软的 Windows 操作系统

这本手册假定以下条件成立：

- 所有 CTP 印前制版系统内的硬件/软件、网络设备组件都已经正常的安装调试、配置好且能正常的工作；
- 提交输出的制版文件 1BitTIFF 是正确的，没有尺寸、方向错误和语法错误。





手册约定

本手册对一些格式、规范和动作作了约定，您可参阅以下约定，方便您对本手册内容的理解。

格式约定：

格式	说明
<>	加尖括号的内容表示按钮名。如：单击<OK>按钮
[]	带方括号的内容表示菜单项、数据表和字段名等，如：选择[文件]菜单 多级菜单的表示方法采用[/]形式。如：选择[工具/修订/比较合并文档]菜单项，表示选择[工具]主菜单项中[修订]菜单下的[比较合并文档]项
“ ”	单选框、复选框、页签、列表框、窗口统一加“ ”表示。如：选择“保存”页签

手册中提示、注意、警告和危险事项标志：

图标	说明
 提示	这个符号表示包含重要特征、提醒或指示信息！
 注意	这个符号表示有潜在风险，如果未能避免，可能导致人员轻度伤害或设备无法正常运行！
 警告	这个符号表示有中度潜在危险，如果未能避免，可能导致人员中度伤害或设备损坏！
 危险	这个符号表示有高度潜在风险，如果未能避免，可能导致人员死亡或严重伤害！

修订记录

手册版本	发布日期	修订章节	修订描述
V3.6	2019-10-17	第1.1.3节	增加Ausetter T800+系列技术参数
		第2.3.2节	增加激光危害提示标签信息及位置
		全文	更新设备视图
V3.5	2018-08-16	全部	更新文档格式
V3.1	2018-05-09	全部	文档格式更新、第1章技术参数表更新

目 录

1	关于 Ausetter 致胜制版设备	1-1
1.1	Ausetter T/U系列设备功能	1-1
1.1.1	Ausetter 800系列技术参数表	1-1
1.1.2	Ausetter 400系列技术参数表	1-2
1.1.3	Ausetter T800+系列技术参数表	1-2
2	安全	2-1
2.1	重要的安全操作条例	2-1
2.2	安全信息	2-1
2.2.1	防火信息	2-1
2.2.2	安装和调试	2-1
2.2.3	维护和保养	2-1
2.3	安全特性	2-2
2.3.1	安全保护系统	2-2
2.3.2	激光危害	2-2
2.4	紧急停止按钮	2-5
3	安装及移动时的注意事项	3-1
3.1	关于安装、移动	3-1
3.2	安装条件	3-1
3.3	关于安装空间	3-2
3.4	关于接地线的连接	3-2
3.4.1	Ausetter T/U系列设备专用地线制作说明	3-3
3.4.2	关于电源和电源电缆	3-3
3.5	关于空压机	3-4
4	开始准备	4-1
4.1	启动Ausetter设备	4-1
4.2	部件名称	4-1
4.2.1	右前侧俯视视图	4-1
4.2.2	左后侧俯视视图	4-2
4.3	Ausetter系统	4-2

4.3.1	作业成像流程	4-2
4.3.2	上版台	4-3
4.3.3	操作面板	4-3
4.3.4	蜂鸣器	4-4
4.3.5	版材	4-4
4.4	备份关键文件	4-5
4.4.1	保存设备信息文件	4-6
4.4.2	备份设备参数	4-6
4.4.3	备份印版参数模版文件.....	4-6
4.5	Ausetter打印控制软件TiffDownload	4-6
4.5.1	设备状态显示	4-7
4.5.2	工具栏	4-7
4.5.3	状态介绍	4-8
4.5.4	充值管理	4-9
5	操作流程	5-1
5.1	启动和关闭Ausetter设备	5-1
5.1.1	启动Ausetter设备	5-1
5.1.2	关闭Ausetter设备	5-2
5.2	参数模版设置	5-2
5.2.1	新建参数模版	5-2
5.2.2	更改参数模版	5-3
5.2.3	参数模版更名	5-3
5.2.4	删除参数模版	5-3
5.3	添加预处理作业	5-4
5.4	上版	5-5
5.5	卸下版材	5-6
5.6	版材冲洗	5-6
6	维护保养	6-1
6.1	保养时间建议书	6-1
6.2	清洁流程	6-1
6.2.1	机器表面清洁	6-1
6.2.2	擦拭污渍	6-2

6.2.3	清洁上版台	6-2
6.2.4	转鼓组件清洁	6-2
6.3	压缩空气维护	6-4
6.3.1	排水	6-4
6.3.2	更换空气过滤芯	6-4
6.4	更换换气滤网	6-4
7	故障排除	7-5
7.1	远程支持准备	7-5
7.1.1	远程支持的网络安全	7-5
7.1.2	通用故障问题诊断	7-5
7.2	错误信息	7-6
7.2.1	操作员可排除故障	7-6
7.2.2	警告信息	7-6
7.2.3	错误信息	7-6
7.2.4	启动紧急停止按钮	7-6
7.2.5	重新启动Ausetter制版机	7-7
7.3	曝光故障问题	7-7
7.3.1	曝光被中途终止	7-7
7.3.2	曝光不能开始	7-7
7.3.3	成像焦距模糊	7-7
7.4	上版故障	7-7
7.4.1	理论版宽与实际版宽误差过大	7-7
7.4.2	版材被退出	7-7
7.5	下版故障	7-8
7.5.1	从制版机里取出卡住的版材	7-8
7.6	启动故障	7-10
7.6.1	设备没有联机	7-10
7.6.2	设备不能完成初始化	7-11
7.7	气源故障	7-11
7.7.1	气源压力不足	7-11
7.7.2	空气压缩机一直供不上气	7-11
7.8	平衡系统	7-11

7.8.1 设备找不到平衡块	7-11
----------------------	------

插图目录

图 2-1 光头箱顶面激光标签及位置	2-3
图 2-2 光学平台上的激光标签及位置.....	2-4
图 2-3 Ausetter T800+光学平台激光标签位置.....	2-5
图 2-4 紧急停止按钮	2-5
图 2-5 紧急停止按钮位置	2-5
图 3-1 高温、潮湿、震动、不稳定	3-2
图 3-2 安装空间.....	3-2
图 3-3 地线示意图.....	3-3
图 3-4 Ausetter 800 配电图	3-4
图 3-5 Ausetter T800+配电图	3-4
图 4-1 右前侧俯视视图.....	4-1
图 4-2 左后侧俯视视图.....	4-2
图 4-3 作业成像流程	4-3
图 4-4 操作面板.....	4-4
图 4-5 版材尺寸.....	4-5
图 4-6 界面介绍.....	4-7
图 4-7 工具栏	4-7
图 4-8 错误信息.....	4-8
图 4-9 离线状态.....	4-8
图 4-10 准备状态.....	4-8
图 4-11 工作状态.....	4-9
图 4-12 充值管理.....	4-9
图 4-13 出版量	4-10
图 4-14 充值提示.....	4-10
图 4-15 增加出版量.....	4-11
图 4-16 等待生成.....	4-11
图 4-17 生成 req 文件	4-11
图 4-18 正在准备.....	4-12
图 4-19 正在解析.....	4-12
图 4-20 取消请求.....	4-12
图 5-1 电源开关（启动状态）	5-1
图 5-2 电源开关（关闭状态）	5-2

图 5-3 基本参数.....	5-2
图 5-4 打开文件.....	5-4
图 5-5 选择输出文件.....	5-4
图 5-6 添加预处理作业.....	5-4
图 5-7 放版提示.....	5-5
图 6-1 转鼓真空孔.....	6-3
图 6-2 版材边缘检测 U 槽.....	6-3
图 6-3 转鼓压辊.....	6-4
图 6-4 油水分离器.....	6-4
图 7-1 紧急停止按钮.....	7-6
图 7-2 版在鼓上（版头夹、版尾夹）.....	7-8
图 7-3 上下版.....	7-8
图 7-4 上下版复位.....	7-9
图 7-5 退版.....	7-9
图 7-6 设备状态正常.....	7-10
图 7-7 同组平衡块在同一水平线.....	7-11

列表目录

表 1-1 Ausetter 800 系列技术参数.....	1-1
表 1-2 Ausetter 400 系列技术参数.....	1-2
表 1-3 Ausetter T800+系列技术参数	1-2
表 2-1 光头箱激光产品标签	2-3
表 2-2 激光产品和静电标签	2-4
表 2-3 Ausetter T800+激光标签	2-4
表 4-1 操作面板指示灯.....	4-4
表 4-2 支持版材尺寸	4-5
表 6-1 保养时间建议	6-1

1 关于 Ausetter 致胜制版设备

爱司凯 Ausetter T/U 系列设备是一个半自动的制版机，Ausetter T 系列制版设备采用波长为 830nm 的红外光成像技术，Ausetter U 系列制版设备采用波长为 405nm 的 UV 光成像技术。可自由选择热敏、UV 两款不同版材机型降低生产成本，针对不同的打印速度需求，有 32 路、48 路、64 路激光为您提高生产效率。配备全新一代的动态自动对焦成像光头，设备具有体积小、稳定性高、易于维修等优点。

1.1 Ausetter T/U 系列设备功能

Ausetter T 系列安装热敏 2400dpi 成像光头，而 Ausetter U 系列安装 UV-2400dpi 成像光头，多种成像速度可供选择。

报业系统设备则安装热敏 1200dpi 成像光头或 UV-1200dpi 成像光头。

1.1.1 Ausetter 800 系列技术参数表

表1-1 Ausetter 800 系列技术参数

型号	U832	U848	U864	T832	T848	T864
曝光方式	外鼓式					
成像系统	32 通道	48 通道	64 通道	32 通道	48 通道	64 通道
	分立 405nm 激光			分立 830nm 激光		
出版能力	16 张/小时	22 张/小时	28 张/小时	16 张/小时	22 张/小时	28 张/小时
	1,030 毫米×800 毫米 2,400dpi					
印版尺寸	最大 1,163 毫米×940 毫米，最小 300 毫米×400 毫米					
版材厚度	0.15 毫米~0.3 毫米					
解像度	2,400dpi（可选 1,200dpi）					
重复精度	0.01mm					
接口	USB2.0 / USB3.0（推荐选择 USB2.0）					
上版方式	手动					
设备净重	900 千克					
外形尺寸	2,320 毫米×1,080 毫米×960 毫米（长×宽×高）					
电源	单相：220V，功率：4KW					
环境	允许温度：15-30℃，推荐温度：21-25℃，相对湿度：<70%					

1.1.2 Ausetter 400 系列技术参数表

表1-2 Ausetter 400 系列技术参数

型号	U424	U432	U448	T424	T432	T448
曝光方式	外鼓式					
成像系统	24 通道	32 通道	48 通道	24 通道	32 通道	48 通道
	分立 405nm 激光			分立 830nm 激光		
出版能力	16 张/小时	22 张/小时	28 张/小时	16 张/小时	22 张/小时	28 张/小时
	800 毫米×660 毫米 2,400dpi					
印版尺寸	最大 800 毫米×690 毫米，最小 300 毫米×400 毫米					
版材厚度	0.15 毫米~0.3 毫米					
解像度	2,400dpi (可选 1,200dpi)					
重复精度	0.01mm					
接口	USB2.0 / USB3.0 (推荐选择 USB2.0)					
上版方式	手动					
设备净重	800 千克					
外形尺寸	1,900 毫米×1,200 毫米×1,000 毫米 (长×宽×高)					
电源	单相: 220V, 功率: 4KW					
环境	允许温度: 15-30℃, 推荐温度: 21-25℃, 相对湿度: <70%					

1.1.3 Ausetter T800+系列技术参数表

表1-3 Ausetter T800+系列技术参数

型号	T800+/F3	T800+/F4
曝光方式	外鼓式	
成像系统	825nm 激光	
出版能力	32+张/小时	38+张/小时
	1,030 毫米×800 毫米	
印版尺寸	最大 1,163 毫米×940 毫米，最小 300 毫米×400 毫米	
版材厚度	0.15 毫米~0.3 毫米	
解像度	2,400dpi 或 1,200dpi 可选 2,540dpi 或 1,270dpi (可变分辨率选项: 最高精度圆周方向可达到 10,000dpi)	
重复精度	0.01mm	

型号	T800+/F3	T800+/F4
接口	光纤接口	
上版方式	手动	
设备净重	900 千克	
外形尺寸	2,320 毫米×1,080 毫米×960 毫米（长×宽×高）	
电源	单相：220V，功率：4KW	
环境	允许温度：15-30℃，推荐温度：21-25℃，相对湿度：<70%	

2 安全

2.1 重要的安全操作条例

△警告：在使用 Ausetter T/U 系列直接制版机之前，请务必仔细阅读并理解本手册的内容。

在操作 Ausetter T/U 系列直接制版机时，请操作员严格遵守所有的安全守则和规定流程操作，操作员必须认真学习手册并掌握。

如果操作员不正确学习掌握本手册的内容、不按照安全守则操作，可能会导致自身受到伤害。

2.2 安全信息

下面手册内的信息是操作直接制版机 Ausetter T/U 系列设备的注意事项和安全守则，请操作员严格按照下面的注意事项操作设备：

- 只允许使用通过 AMSKY 认证的版材；
- 只允许使用 AMSKY 认证的替换滤芯；
- 当制版机工作时，请不要用手触摸设备；
- 当对版材和制版机的版夹组件进行操作时要带手套；
- 当对制版机供气系统滤芯进行操作时一定要先关闭进气系统；
- 正确放置制版机上版的版夹组件；
- 防止水或者其他液体流入制版机内部；
- 只有在必要的情况下才能开启制版机的外壳；
- 所有对制版机的维护工作都要在制版机完全关机的情况下才能进行；
- 避免经常使用化学清洁剂；
- 不要对制版机系统进行未被厂商授权的维护和改动。

所有的危险，警告，注意事项是为了提供安全信息，忽视这些安全警告和注意事项进行的操作可能会带来人身伤害或者对制版机造成损坏。

2.2.1 防火信息

如果制版机突然冒烟或者发生了着火的情况，请立即切断制版机的供电系统，关闭设备。

2.2.2 安装和调试

直接制版机的安装和调试，初始化运行必须由 AMSKY 公司的工程师完成，在开机前请确认场地和环境要求已经达到了 AMSKY 公司的指定要求。

2.2.3 维护和保养

所有“维护和保养”的操作请严格按照本手册《维护保养》里面的内容执行。

如果未按照手册的内容自行拆开设备或者作违章操作，可能会导致设备受到损坏或者造成人身伤害。所有的 AMSKY 直接制版机的维修工作都应该由 AMSKY 认证的工程师来完成。

2.3 安全特性

2.3.1 安全保护系统

制版机的每个外壳都为防止操作员受到如下的伤害，请不要在制版机工作时打开外壳：

- 可见和不可见的大功率激光的伤害
- 运动的机械装置的伤害

从正在曝光的激光头发出的激光是人眼不可见的，但是大功率不可见激光能够对人的皮肤和眼睛造成严重的伤害。

设备正在曝光时，当您突然打开设备的外盖而制版机的机械部分没有停止工作的时候，请按照下面的步骤操作：

- 关掉制版机的电源
- 立即联系 AMSKY 服务工程师

不要尝试去停止或者触动制版机内部的机械部件。

△危险：禁止不关好所有的设备外壳就操作直接制版机，当直接制版机正在工作时，禁止打开设备外壳，否则可能会遭到大功率不可见激光的照射，带来伤害或者造成设备的机械或者电路系统的故障。

2.3.2 激光危害

输出设备具有一些安全保护装置，可以降低激光危害对人体产生伤害的风险。

热敏成像头具有两个激光器，它们发射可见和不可见的高能激光辐射：

- 可见（红色）聚焦激光（IIIB 类，约 650nm）
- 不可见（红外）写激光（IV 类，约 830nm）
- 从热敏成像头发出的激光肉眼是看不见的，如果接触皮肤或眼睛会十分危险。

UV 成像头具有两个激光器，它们发射可见的高能激光辐射：

- 可见（红色）聚焦激光（IIIB 类，约 650nm）
- 可见（紫色）写激光（IV 类，约 405nm）

从 UV 成像头发出的激光肉眼是可以看见的，如果接触皮肤或眼睛会十分危险。

△危险：请遵循以下准则，以降低输出设备附近每个人面临激光辐射的风险（直接风险来自激光系统、间接风险来自激光从光亮或不光滑表面的反射）。

- 如果您怀疑激光系统的任何部件有缺陷，请不要操作输出设备
- 请勿乱动检修面板或盖板上的联锁系统
- 当输出设备对版材进行曝光时，请勿打开或拆卸盖板或面板
- 当有任何盖板或面板打开时，请勿操作输出设备
- 在激光器开机过程中，严禁用眼睛直视出射激光或反射激光，以免损伤眼睛。

热敏成像头可发射可见和不可见的高能激光辐射，这是其正常成像处理进程的一部分。任何类型激光辐射的短暂曝光都可能烧伤皮肤并可导致视力的永久衰退或丧失。不得把易燃材料放置到光路上或激光束有可能照到的地方，若激光束照射到易燃材料上时将会引起火灾甚至爆炸。

2.3.2.1 Ausetter 400、Ausetter 800 系列激光标签

1. 光头箱激光标签

致胜 Ausetter 设备是 1 类激光产品。这意味着如果您遵从本文档中的信息，输出设备的安全机制可以降低因可见和不可见的高能激光辐射而产生伤害的风险。1 类激光产品标签位于光头箱顶面，指示产品符合激光安全性的标准。

表2-1 光头箱激光产品标签



	
1 类激光产品标签（UV CTP）	1 类激光产品标签（热敏 CTP）



图2-1 光头箱顶面激光标签及位置

△提示：此光头箱以 Ausetter U800、Ausetter U400 设备为例。

降低因激光危害产生伤害的风险的安全保护装置包括：

- 联锁系统
- 设备外壳和内部防护板将激光辐射保持在输出设备的内部
- 警告您正靠近激光辐射源的标签

2. 光学平台激光辐射标签

提供“危险”安全消息，并指示输出设备具有激光危害、属于 4 类产品、会发射可见和不可见辐射的标签，位于成像头保护壳的顶部。该标签提供标识和法规符合情况信息。

表2-2 激光产品和静电标签



 <p>危险 DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS IV LASER PRODUCT</p>	
<p>4 类激光产品辐射危险</p>	<p>静电标识</p>



图2-2 光学平台上的激光标签及位置

△提示：此光学平台以 Ausetter U800、Ausetter U400 设备为例。

2.3.2.2 Ausetter T800+激光标签

△注意：Ausetter T800+采用单个激光器，通过 256 路激光光阀开关控制激光通路数。

表2-3 Ausetter T800+激光标签

 <p>60W(Max.),808-825nm 20mW,650nm IEC 825-1,1993</p>	 <p>危险 DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS IV LASER PRODUCT</p>	
<p>1 类激光产品标签</p>	<p>4 类激光产品辐射危险</p>	<p>静电标识</p>



图2-3 Ausetter T800+光学平台激光标签位置

2.4 紧急停止按钮

紧急停止按钮可以停止激光工作和机械运动。



图2-4 紧急停止按钮

紧急停止按钮不会断开输出设备的电源，因此，您可以继续检查 TiffDownload 软件，了解关于如何解决问题的信息。

如果按下了紧急停止按钮，必须将它复位，输出设备才能返回正常的运行状态。将按钮复位需要将它顺时针旋转 90°，然后按照 Tiffdownload 软件恢复消息中的指示进行操作。

- 紧急停止按钮复位方法：将紧急停止按钮顺时针旋转 90°；
- 紧急停止按钮的位置：在输出设备外部，位于左舱门的上侧。



图2-5 紧急停止按钮位置

△**提示：**以 Ausetter 800 设备为例。

△**警告：**请假定在您按下紧急停止按钮一小段时间之后，可能仍然存在激光和机械危害，并且请记住，电源仍然是连接的。在紧急停止机制激活时，运动中的部件可能最多需要五秒的时间才能完全停止。暴露于可见或不可见的高能激光辐射都可能烧伤皮肤并可导致视力的永久衰退或丧失。运动中的机械部件会产生危险状况，如果未能避免会导致死亡或重伤。

△**警告：**请注意，在紧急停止机制激活时，可能会有缺陷导致输出设备意外地恢复机械运动。如果发生这种情况，请关闭输出设备，在它得到维修之前，不要再使用它。运动中的机械部件会产生危险状况，如果未能避免会导致死亡或重伤。

如果操作员对紧急停止开关的使用有疑问，请与 AMSKY 公司的工程师联系。

3 安装及移动时的注意事项

3.1 关于安装、移动

Ausetter T/U 系列设备的安装、移动由 AMSKY 公司指定的专业公司和维修技术人员进行。AMSKY 公司指定的专业公司和维修人员以外的人员进行的安装、移动引起的损坏、故障，AMSKY 公司不承担任何责任。安装、移动 Ausetter T/U 系列设备时，请咨询 AMSKY 公司服务部或代理商。

3.2 安装条件

为了安全使用本设备，请满足下列安装条件：

- 过电压范畴：范畴 II(参照 IEC60664-1、EN60664-1)
- 染度：2（参照 IEC 60950-1、EN60950-1）
- 不会溅水的场所

此外，作为 Ausetter T/U 系列设备的安装环境，下列场所存在安全上的问题，可能引起故障和错误动作，请避开这类地方：

- 日光直射的地方
- 产生电气障碍（电压变动、噪音）而受其影响的地方
- 附近有发生强磁场的地方
- 温度剧烈变化的地方
- 接近热源的地方
- 高温、潮湿的地方
- 震动多的地方
- 地板非水平状态、不稳定的地方
- 粉尘多的地方
- 印刷现场等纸粉多的地方
- 结露的地方

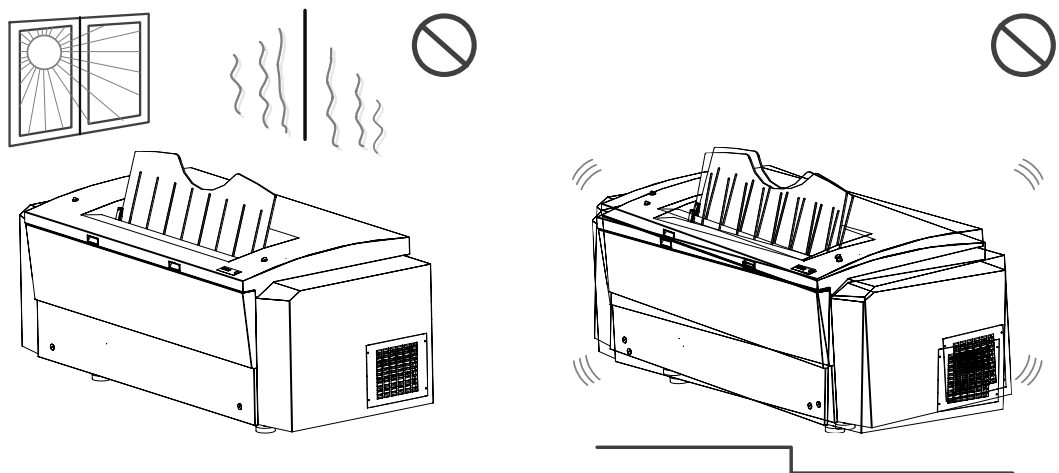


图3-1 高温、潮湿、震动、不稳定

△提示：以 Ausetter 800 设备为例。

3.3 关于安装空间

在 Ausetter T/U 系列设备的周围，为了发生危险能及时避难，以及便于设备的维护，需要确保至少 1000mm 的空间。同时，为了操作方便及预防意外，要进行清理整顿，确保设备左侧至电源开关的通道上不能有障碍物。

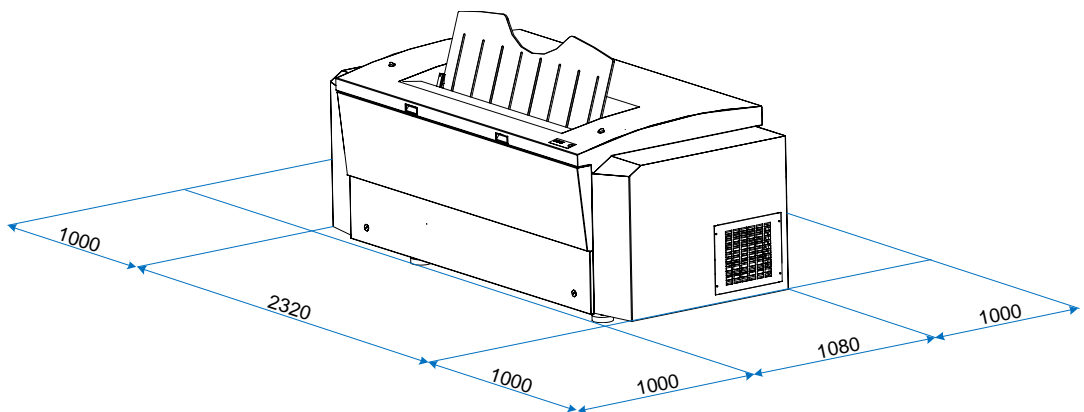


图3-2 安装空间

△提示：以 Ausetter 800 设备为例。Ausetter 800 系列设备外形尺寸为 2,320mm×1,080mm×960mm，Ausetter 400 系列设备外形尺寸为 1,900mm×1,200mm×1,000mm。

3.4 关于接地线的连接

为了防止 AC 电源导致的触电事故，请在切实关闭 Ausetter T/U 系列设备电源开关后，再进行接地施工。接地线请拉 Ausetter T/U 系列设备专用线。

Ausetter T/U 系列设备的泄漏电流为 3.5mA 以上，所以，在连接 Ausetter T/U 系列设备的 3 芯动力线电缆之前，设备安装以及移动时请一定注意以下事项：

- 要先进行接地

- 接地施工请要求电气施工公司或者有资格者进行

3.4.1 Ausetter T/U 系列设备专用地线制作说明

- 1) 选用 60 mm×60mm 的角钢 3~4 根, 每根长约 2~2.5 米(角钢无需打磨, 无需防护漆);
- 2) 将角钢前方切割尖锐, 垂直插入潮湿的土壤中, 各角钢间间隔 3~3.5 米;
- 3) 用 16mm² 的铜芯导线, 分别连接各角钢, 铜芯线与角钢间要用螺栓、螺母紧密压固;
- 4) 连接各角钢的导线以最短距离相接为一结点, 而后再与一总导线相连, 总导线选用 16mm² 的铜芯线;
- 5) 总导线以最短距离铺设至参数稳压器处或设备专用电源板处, 以备接线;
- 6) 室外各接点用凡士林包裹, 导线用软管穿套保护, 角钢要埋入地下, 地面上要做明显标记;
- 7) 从室内参数稳压器至角钢间导线电阻 <1Ω; 接地电阻 <3Ω 或零地电压 <2V。

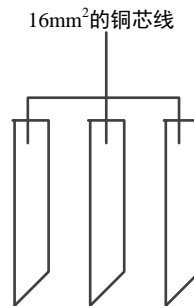


图3-3 地线示意图

3.4.2 关于电源和电源电缆

- 1) 电气施工请联系有资格的专业公司进行;
- 2) 请准备好单相三线制供电, 15KW 电源容量;
- 3) 电度表前端线路要求选用 16mm² 电缆;
- 4) Ausetter T/U 系列设备的电源从设备左后侧电源开关进行单独供电, 在此电源开关上不要连接其它产品;
- 5) 在电压 200-240V 的地区, 电源条件为-10%~+6%。变动超过这一数值时, 请使用稳压器。

△提示: 下图中风箱仅为参考, 以实际发货为准。致胜 CTP 以 Ausetter U800、Ausetter T800+设备为例。

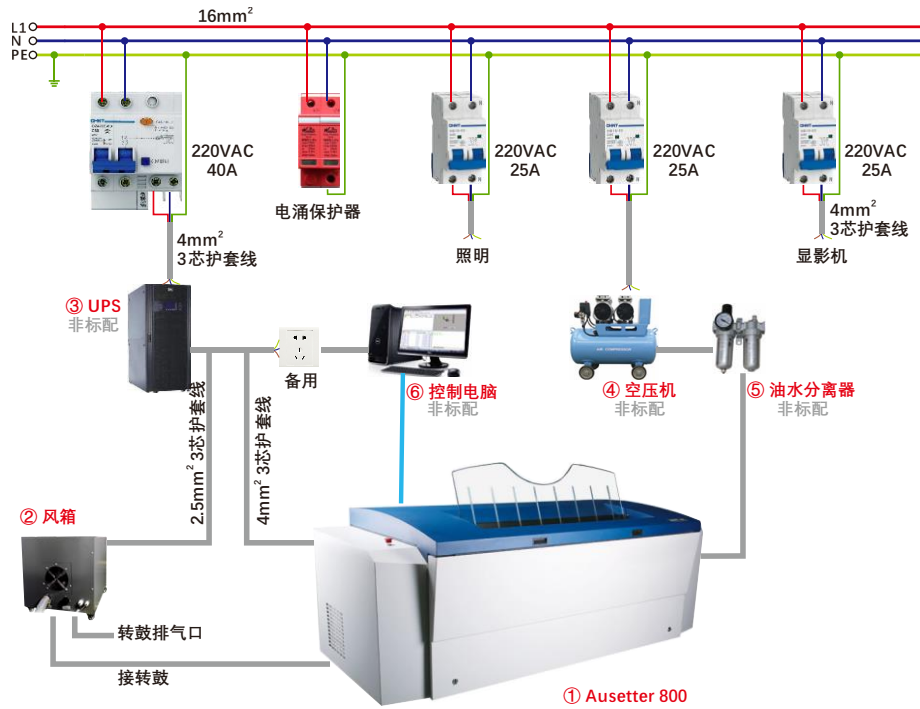


图3-4 Ausetter 800 配电图

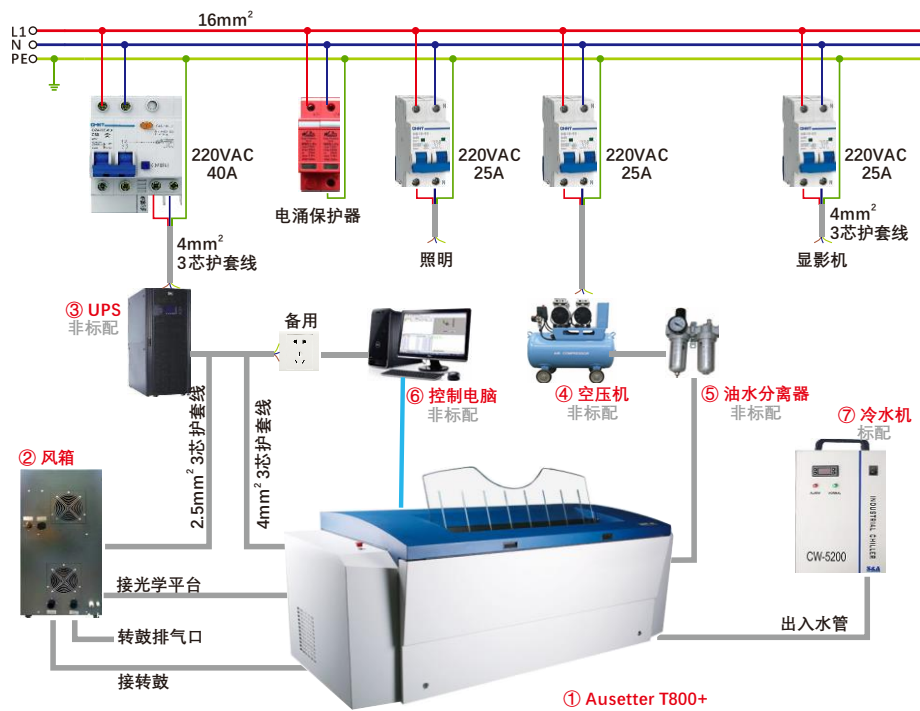


图3-5 Ausetter T800+配电图

3.5 关于空压机

Ausetter 系列 CTP 建议选择输入功率不小于 800W，理论流量为不小于 150L/min，储气罐的容积大于 30L 的无油无水空压机。

4 开始准备

4.1 启动 Ausetter 设备

- 1) 请启动空气压缩设备为 Ausetter 制版机提供空气动力；
- 2) 检查气压压力，确认压力符合 AMSKY 公司所推荐压力要求 $\geq 0.65\text{MPa}$ ；
- 3) 启动 UPS 电源；
- 4) 从设备左后面打开电源开关，启动 Ausetter 制版机；
- 5) 启动 windows 操作系统，双击桌面上“TiffDownload”图标。

4.2 部件名称

4.2.1 右前侧俯视视图

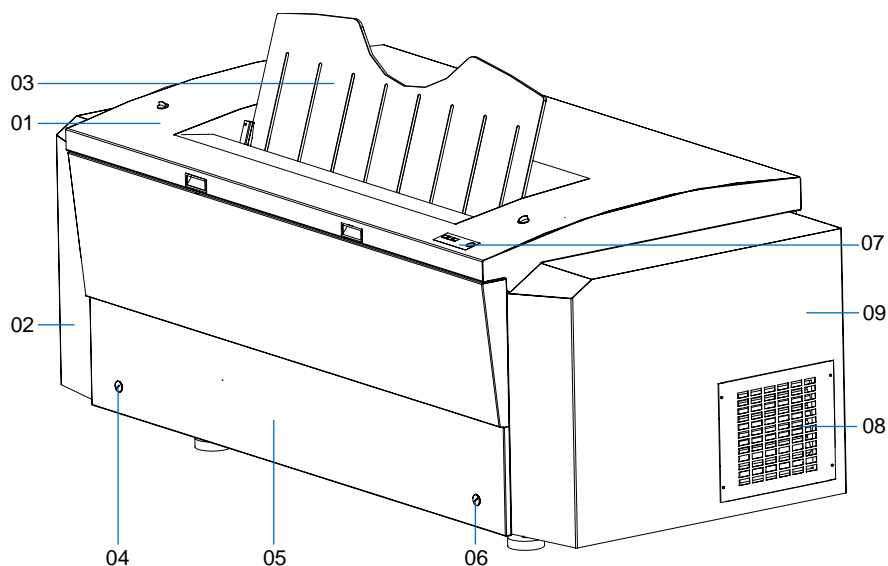


图4-1 右前侧俯视视图

01, 顶门; 02, 左舱门; 03, 上版台; 04、06, 转舌门锁; 05, 前门; 07, 操作面板; 08, 换气滤网; 09, 右舱门

△提示：以 Ausetter 800 设备为例。

4.2.2 左后侧俯视视图

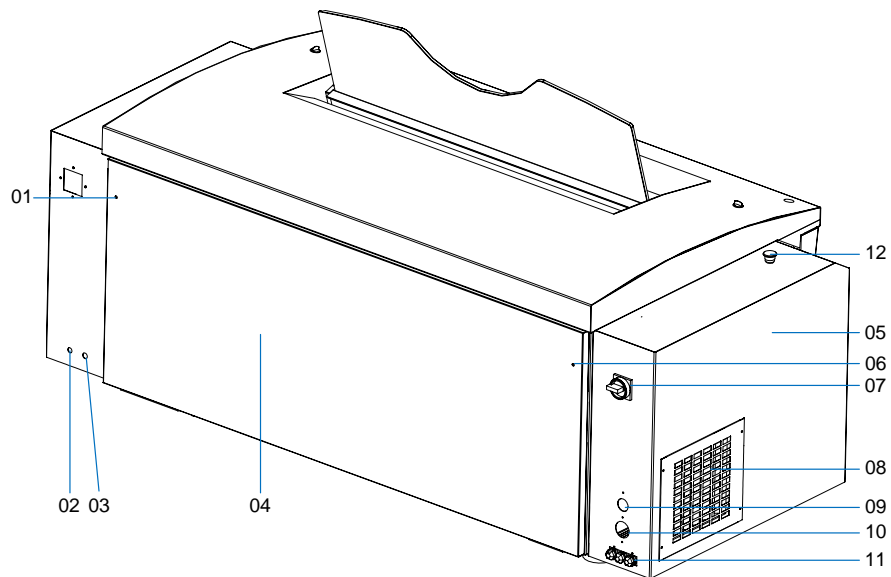


图4-2 左后侧俯视视图

01、06，后门锁；02，气源；03，USB 数据线；04，后门；05，左舱门；07，电源开关；08，换气滤网；09，吸尘管；10，真空管；11，电源、V1、V2 控制线；12，急停开关

△提示：以 Ausetter 800 设备为例。

4.3 Ausetter 系统

Ausetter T/U 系列直接制版机是整个 CTP 直接制版系统的核心设备。Ausetter T/U 系列直接制版机应用 AMSKY 公司最优秀的激光成像技术，可以对 UV 版材或热敏版材进行曝光，印版可以用于传统印刷和无水印刷。制版机实现了高速输出，具有可靠的套准精度，并能良好地兼容各种 1BitTIFF 文件。

4.3.1 作业成像流程

直接制版机输出系统主要组成包括：Ausetter T/U 系列设备直接制版机，服务器，TiffDownload（打印控制器）软件。

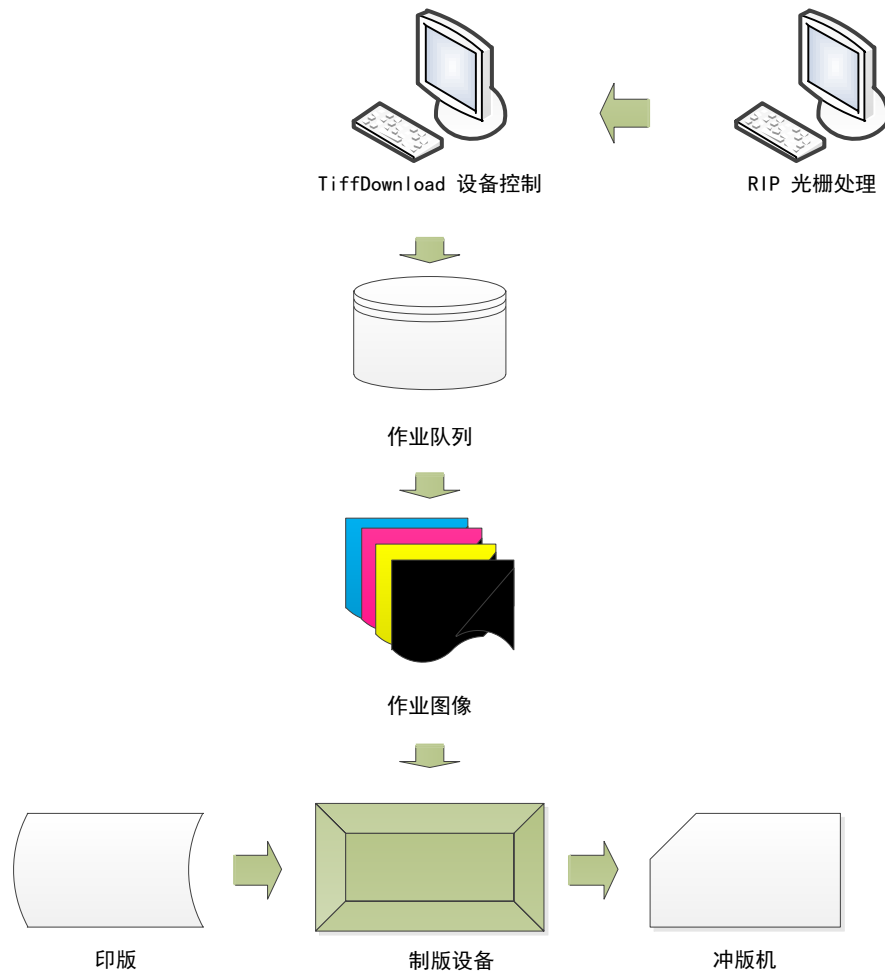


图4-3 作业成像流程

4.3.2 上版台

由玻璃版架组成的上版台是放入要被曝光的版材和取出曝光后的版材的接口。一张要被曝光的版材首先应该正确放到上版台上，然后自动进入制版机曝光，最后再由制版机自动送出回到上版台上。

4.3.3 操作面板

操作面板上的指示灯用于指示直接制版机的工作状态。当操作面板上的指示灯闪动时，表示直接制版机正在运行工作，或者已经准备好等待进入工作状态，当指示灯不再闪烁而是显示固定的灯光时，表示指示灯显示的是制版机当前的状态。

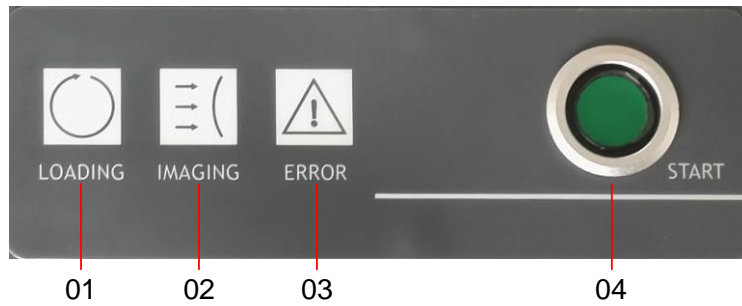


图4-4 操作面板

01, 上版指示灯; 02, 工作指示灯; 03, 故障指示灯; 04, 开始按钮

4.3.3.1 开始按钮

将要曝光的版材放到上版台指定位置, 并对齐上版台的标签位置后, 按下<START>按钮键, 制版机会自动执行上版曝光操作。

4.3.3.2 操作面板指示灯

表4-1 操作面板指示灯

指示	作用	状态	说明	操作指导
LOADING	上版指示	灯灭	待机	无或印版正在曝光
		灯亮	制版设备正在进版或退版	无
		灯闪烁	指示上版	将要曝光的版材放到上版台指定位置, 并对齐上版台的标签位置。
IMAGING	曝光指示	灯灭	待机	无
		黄灯亮	制版机正在工作, 曝光版材	不需要对制版机进行操作, 黄灯亮表示制版机正在曝光版材。
		黄灯闪烁	转鼓加速和转鼓减速	无
ERROR	故障指示	灯灭	制版机没有故障发生, 可以正常工作	无
		红灯亮	设备发生了故障, 暂时停止工作	根据 TiffDownload 软件里面的提示解决故障, 当故障排除后, 故障灯会熄灭。

4.3.4 蜂鸣器

一张印版曝光完成后, 印版会自动退回至上版台, 这时蜂鸣器发出提示音, 提示取版; 版材被取出 30 秒钟后, 若打印队列没有打印文件或者打印队列有打印文件但已经终止曝光, 此时上版台仍未放置版材, 这时设备会发出提示音, 之后版门自动关闭, 版头夹压杆升起, 恢复待机状态。

4.3.5 版材

支持多规格版材尺寸, 设备安装中, 将校正输出设备未来使用的版材尺寸。

您可以在 TiffDownload 软件中修改版材尺寸。更多信息, 请参看 TiffDownload(打印控制器) 软件的帮助文件。

关于所支持的版材最新信息，请联系当地的 AMSKY 授权服务机构。

4.3.5.1 支持版材尺寸

表4-2 支持版材尺寸

型号	最大版材尺寸	最小版材尺寸
Ausetter 800 系列	1,163mm×940mm (45.8in×36.2in)	300mm×400mm (11.8in×15.7in)
Ausetter 400 系列	800mm×690mm (31.5in×27.2in)	300mm×400mm (11.8in×15.7in)
Ausetter T800+系列	1,163mm×940mm (45.8in×36.2in)	300mm×400mm (11.8in×15.7in)

4.3.5.2 版材尺寸

输出设备不会检测版的横向尺寸，如果版材的高度（鼓的轴向）是正确的，但宽度（鼓的圆周方向）与 TiffDownload 软件中设置的不匹配，输出设备会直接开始曝光或报告一个版检测错误。

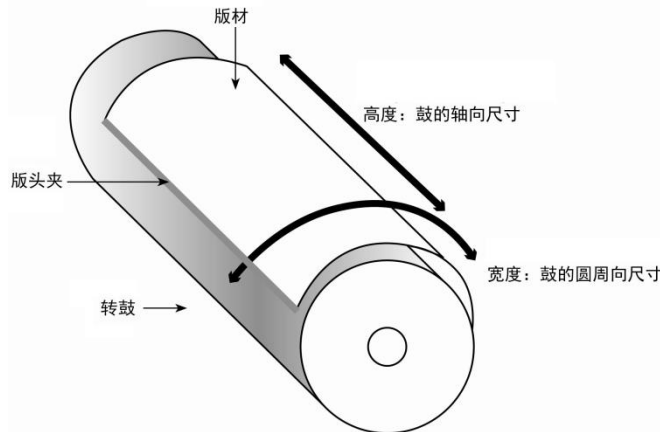


图4-5 版材尺寸

4.3.5.3 版材冲洗

Ausetter 所支持的版材曝光后需要冲洗，关于版材冲洗的更多信息，请参看版材厂商的相关文件。

4.4 备份关键文件

用户需要为 Ausetter 制版机备份关键的文件。以便在电脑系统损坏或电脑硬件故障发生时，您可以快速恢复 TiffDownload 软件以便节省您的时间。

△提示:

- 保存备份 Ausetter 设备关键的 TiffDownload 软件数据;
- 在备份文件上写上最后备份的日期和操作人;
- 将关键文件刻录成光盘。

△提示: 当您不知道如何备份关键文件时，请咨询您的服务代表。

Ausetter 制版机关键文件包括设备 ini 文件、设备参数文件、版材参数模版文件。

4.4.1 保存设备信息文件

- 在每次服务完成时，请生成一个设备信息文件，这个信息文件包括了以下内容：
 - 用户名称
 - 软件版本
 - 主板版本、内核、固件
 - 激光控制板版本、内核、固件
 - 成像光头的调焦版本、内核、固件
- 备份步骤：
 - 1) 启动设备和 TiffDownload 软件；
 - 2) 选择菜单[帮助/关于 TiffDownload]，进入“TiffDownload”界面；
 - 3) 点击<保存信息到文件>按钮，保存设备信息文件 *.ini 文件。

4.4.2 备份设备参数

- 在每次服务完成时，请将设备参数备份，设备参数包括了以下内容：
 - 主板参数
 - 调焦板参数
 - 激光控制板参数
- 备份步骤：
 - 1) 启动设备和 TiffDownload 软件；
 - 2) 进入维护界面，选择菜单[参数/导出机器参数]导出参数文件；
 - 3) 点击<保存>按钮，保存设备参数文件*.para*文件。

4.4.3 备份印版参数模版文件

- 在每次服务完成时，请将印版的参数模版备份，这个参数模版文件包括了以下内容：
 - 印版的版边检测曲线
 - 印版的焦距
 - 印版的曝光功率
- 备份方式：
 - 拷贝 TiffDownload 软件安装目录下的“ParamTpl”文件夹中的所有文件。

4.5 Ausetter 打印控制软件 TiffDownload

TiffDownload 软件是您控制 Ausetter 制版设备的操作接口，TiffDownload 软件打印操作的主界面如下：

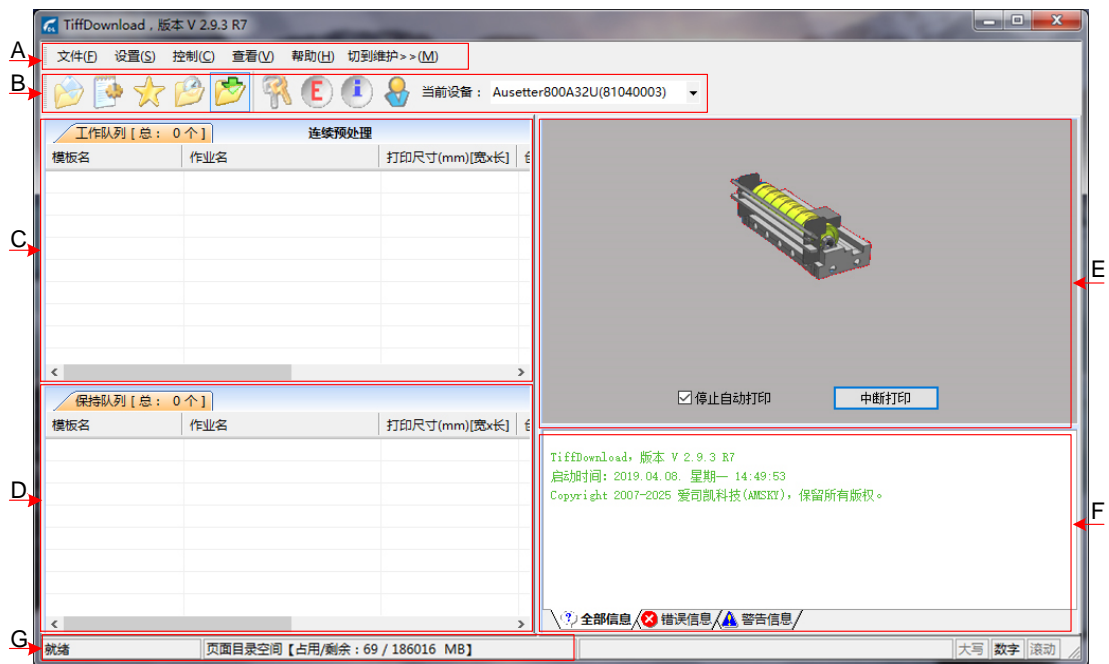


图4-6 界面介绍

A, 菜单栏; B, 工具栏; C, 工作队列信息; D, 保持队列信息; E, 打印状态信息; F, 日志信息; G, 状态栏

4.5.1 设备状态显示

当CTP设备处于在线连接时,在当前设备栏会自动显示对应的相关设备驱动,且<充值管理>、<显示错误状态>、<系统信息>、<显示打印助手>的快捷键按钮不再会以灰色显示。

CTP设备在工作过程中,会显示不同的工作状态,它们主要表现在:

- **工作状态:** 显示版材在成像过程中的设备运行状态,其位置显示当前的运行阶段,这时也会显示成像进度条。
- **警告信息:** 显示一些警告信息,提示您当前故障的症结所在;例如提示您版是否被卡在转鼓上。
- **错误信息:** 显示设备发生故障或发生安全方面的信息,例如设备的安全门锁被打开。

4.5.2 工具栏

工具栏位于主窗口的上方。通过工具栏,您可以快速使用所需的功能。



图4-7 工具栏

工具栏从左至右依次为:

- 打开文件
- 系统参数

- 参数模版
- 热文件夹
- 启用/关闭热文件夹
- 充值管理
- 显示错误状态
- 显示系统信息
- 显示打印助手

4.5.3 状态介绍

4.5.3.1 错误信息提示




图4-8 错误信息

错误信息显示当前设备遇到的问题，此时设备停止工作。

- 当设备发生故障时，信息会显示在错误信息窗口中；
- 请阅读错误信息窗口中的信息提示；
- 如果信息提示您（用户）执行操作，请按指示执行；
- 如果信息不是提示用户执行操作，请致电您的服务工程师。

4.5.3.2 离线状态



图4-9 离线状态

CTP 设备显示为离线状态，这时您可以使用部分的功能，但不能曝光印版。

在下列情况下会显示离线状态：

- 设备没有启动；
- 当您按下急停开关或关闭电源；
- 成像数据线（USB 线）松脱。

4.5.3.3 准备状态



图4-10 准备状态

设备显示为准备状态时（这时充值、错误、系统信息、打印助手图标亮起），您可以开始进行印版曝光操作了。

4.5.3.4 工作状态



图4-11 工作状态

当设备进行曝光前检查、版边检测、版材曝光等，都会显示当前的工作状态：

- 显示当前正在打印的作业的名称、尺寸，该作业使用的模板、转速、功率、属性和版量；
- 打印进度条显示数据进度、打印进度和打印文件名称。例如，上图中[72%，32%]，72%表示数据处理进度，32%表示文件打印进度。

4.5.4 充值管理

若您购买的 Ausetter 设备是带充值管理模块的型号，在使用中，请根据系统充值提示及时充值，否则由于充值的原因可能会导致您的设备被锁定，不能使用。

选择工具栏[充值管理]或菜单[控制/充值管理]。

△提示：在充值管理操作中，如遇到任何问题，请咨询您的服务工程师。

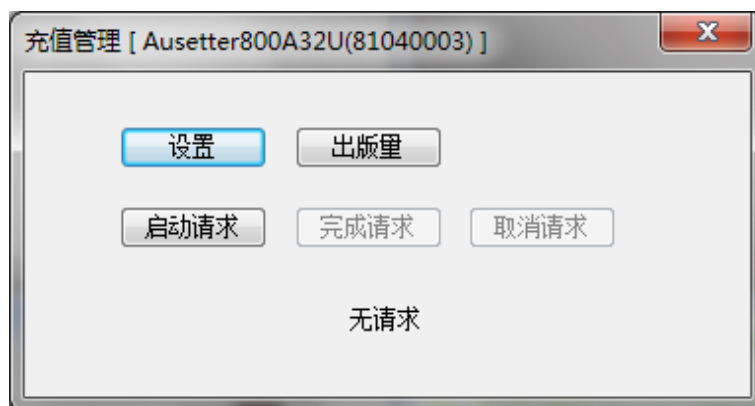


图4-12 充值管理

4.5.4.1 查看出版量

在充值管理界面中，单击<出版量>按钮，查询剩余出版量，显示自设备生产以来累计打版数量，包括全开和对开的数量和价格信息。



图4-13 出版量

4.5.4.2 充值提示

在充值管理界面中，单击<设置>按钮，设定剩余出版量的报警条件，我们建议您将报警条件最低为 200 张。

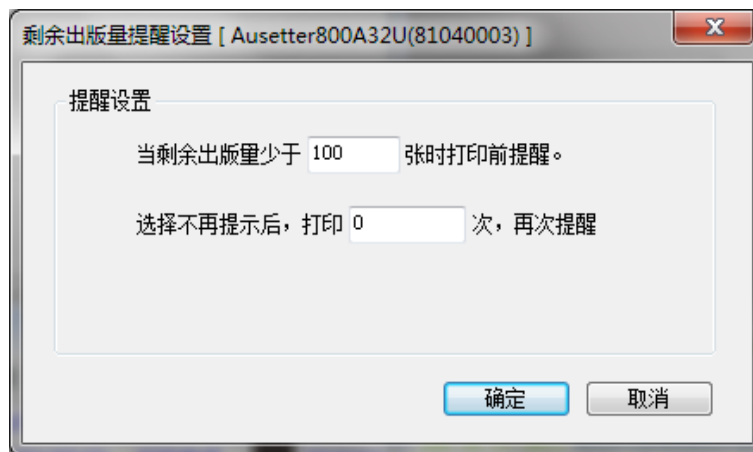


图4-14 充值提示

4.5.4.3 充值申请

1) 单击充值管理界面的<启动请求>，在弹出的下图中输入出版量：

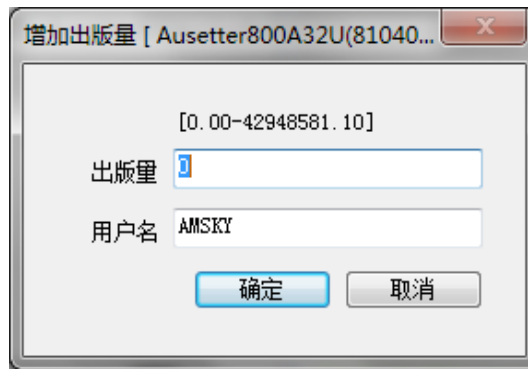


图4-15 增加出版量

△注意：“用户名”在用户装机时由工程师设置。

- 2) 单击<确定>按钮；设备正在处理文件，请耐心等待几秒钟，必须确保设备电源和 USB 连接不被断开，否则将会发生故障；



图4-16 等待生成

- 3) 设备处理完成后弹出下图，输入文件名并选择文件存储路径，生成更新请求文件(*.req)和更新信息文件(*.reqinfo)；

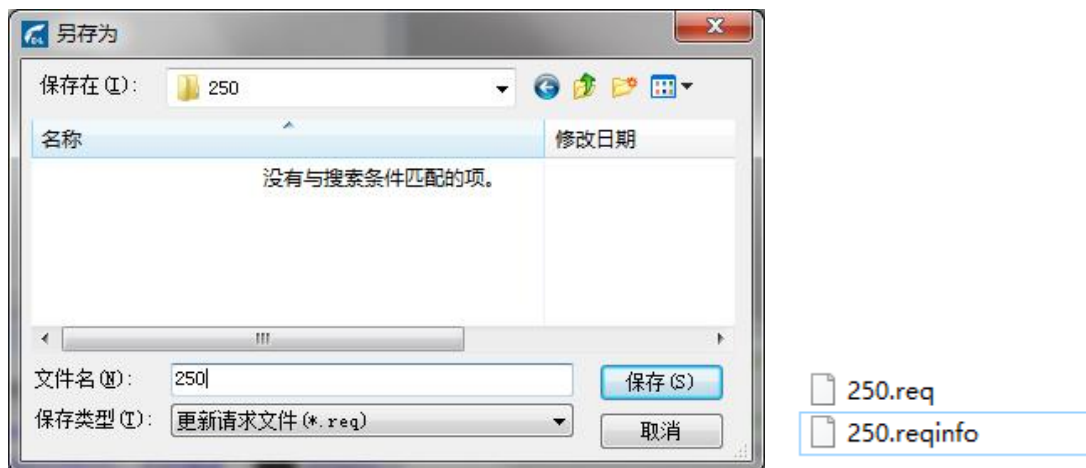


图4-17 生成 req 文件

- 4) 单击<保存>完成充值申请；

△注意：充值操作时请检查计算机的系统时间，错误的系统时间将导致充值失败。

- 5) 将生成的充值文件(.req 文件和.reqinfo 文件)打包压缩后发送给 AMSKY 商务部。随后商务部发回充值文件，其文件名为*.rack。

4.5.4.4 完成充值

- 1) 单击充值管理界面的<完成请求>按钮，提示正在准备，请稍等；



图4-18 正在准备

- 2) 选择 RACK 文件，单击<打开>按钮；（AMSKY 商务部发回的*.rack 充值文件）；
- 3) 弹出下图表示设备正在处理，此时请等待；

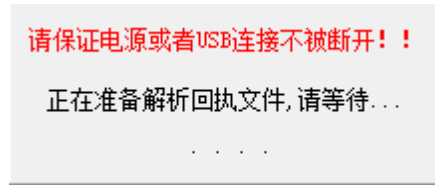


图4-19 正在解析

- 4) 完成请求。

4.5.4.5 取消请求

单击充值管理界面的<取消请求>按钮即可取消之前的充值请求。



图4-20 取消请求

5 操作流程

打版操作流程：

- 1) 参数模版建立，在 TiffDownLoad 软件中建立参数模版，设置模版参数等；
- 2) 添加作业，并预处理作业；
- 3) 放置版材：根据提示放置相应规格的版材到设备上；
- 4) 按下开始按钮，设备自动完成进版及上版；
- 5) 设备打印版材；
- 6) 设备自动完成下版及退版；

冲版：将版材拿到冲版机上，进行显影、水洗、上胶、烘干等操作。

5.1 启动和关闭 Ausetter 设备

5.1.1 启动 Ausetter 设备

- 1) 开机前准备：
 - 请启动空气压缩设备为 Ausetter 制版机提供空气动力；
 - 检查气压压力，确认压力符合 AMSKY 公司所推荐压力要求 $\geq 0.65\text{MPa}$ ；
 - 打开 UPS 电源
- 2) 开启直接制版机：

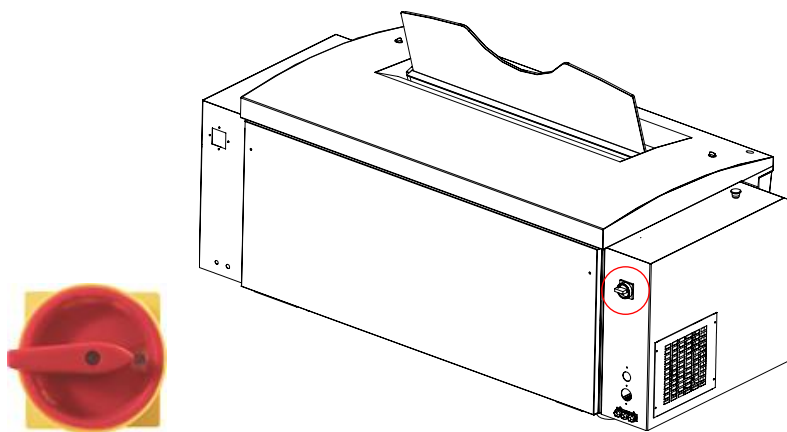


图5-1 电源开关（启动状态）

电源开关是背景为黄色的红色旋转式开关；它位于设备外部左后侧。开关顺时针旋转至“ON”位置即可开机。

如果设备未启动，则可能是电源开关已关闭。

- 3) 启动 TiffDownload 软件

启动 Windows 操作系统，双击桌面上“TiffDownload”图标。

当输出设备准备就绪时，操作面板上的上版指示灯会亮起。

5.1.2 关闭 Ausetter 设备

通常请保持工作站处于开启状态。

注意：在关闭输出设备之前，请确认移去转鼓上的版材。



图5-2 电源开关（关闭状态）

电源开关是背景为黄色的红色旋转式开关；它位于输出 Aurora 设备外部左侧。开关逆时针旋转致“OFF”位置即可关闭。

注意：关于 TiffDownload 软件的更多信息，请参照 TiffDownload 软件的相关手册。

5.2 参数模版设置

5.2.1 新建参数模版

- 1) 从菜单[设置/参数模版]或工具栏<参数模版>中打开“参数模板”窗口,选择<新建>按钮;
- 2) 在“模版名称”中键入模版名称，（如：版材品牌+版材的尺寸）；

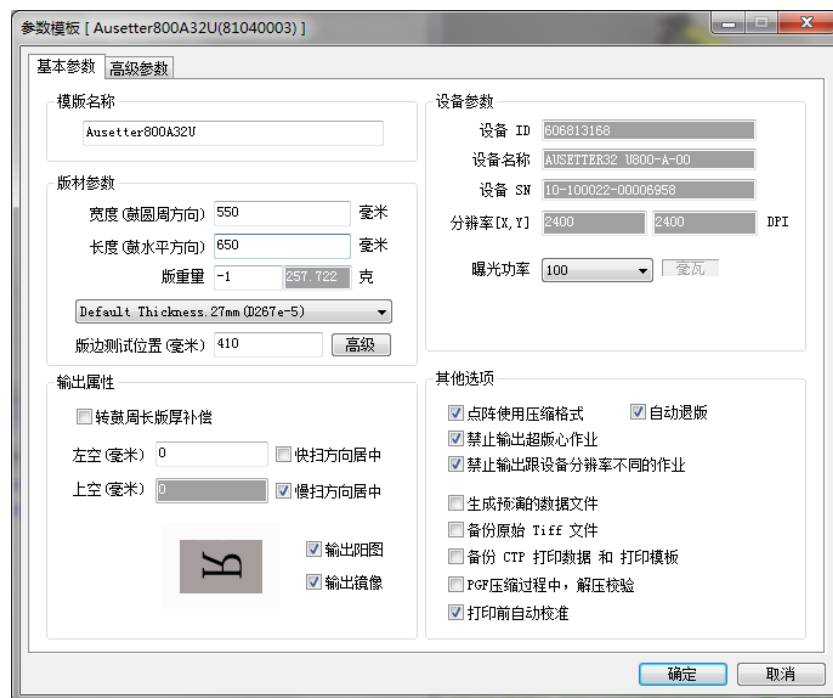


图5-3 基本参数

- 3) 在“版材参数”选项中，输入版材的宽度和长度；[宽度（鼓圆周方向）和长度（鼓水平方向）、单位为毫米]；在“版重量”选项中，若输入的重量小于 0，则根据设置的版材大小自动计算，否则直接使用输入的重量；在“版的厚度”下拉菜单中，选择版材的厚度类型（版的厚度和比重）；在“版边测试位置”中默认填有数值“410”。

△提示：版边测试位置指的是，光学平台与零位传感器的距离，也是光学平台开始检测版边的起始点，可根据实际情况设置。

△注意：在“版边检测”选项中，设置“测试位置（SP）”（仅限于 AusetterU 系列设备）；对于 AusetterT 系列设备，若使用 Adjust Focus 调焦板的光学平台，请使用非自动对焦的版边检测方法。）。

- 4) 选择“基本参数/设备参数”中，设置“曝光功率”，单位为毫瓦；
- 5) 单击<确定>；
- 6) 从“参数模版”中，单击<激活>按钮，遵循激活步骤，激活模版；
- 7) 从“参数模版”中，单击<修改>按钮，选择“设备校准”，设置版材的焦距，粗调和精调的图案位置，单击<保存为模版的焦距>；
- 8) 单击<确定>；
- 9) 重复以上的步骤，设置您所使用的不同规格版材模版。

△提示：模版的角度、延时、转鼓转速请使用默认值。

5.2.2 更改参数模版

您可以修改参数模版中的参数，如图像居中、曝光功率、转鼓的转速等。

若您需要修改参数模版中的参数，请遵循以下步骤：

- 1) 从“参数模版”中，单击<修改>按钮；
- 2) 在选项中，选择“基本参数”、“高级参数”或“设备校准”；
- 3) 在弹出的参数选项中，修改您所需的模版参数；
- 4) 然后，单击<确定>保存。

△提示：请在服务工程师指导下修改。

5.2.3 参数模版更名

若您需要更改参数模版的名称：

- 1) 从“参数模版”中，选择需要更名的参数模版；
- 2) 单击<修改>按钮；
- 3) 在弹出的“模版名字”中，键入您新的名称。

5.2.4 删除参数模版

删除您不再使用的参数模版：

- 1) 从“参数模版”中，选择需要删除的参数模版；
- 2) 单击<删除>按钮；
- 3) 在弹出的对话框中，单击<确定>。

5.3 添加预处理作业

- 1) TiffDownload 软件打印界面单击工具栏<打开文件>按钮；



图5-4 打开文件

- 2) 在“选择输出文件”窗口中，选择您需要输出的印版作业 TIFF 文件，单击<加入>将该文件加入“所选文件”中；

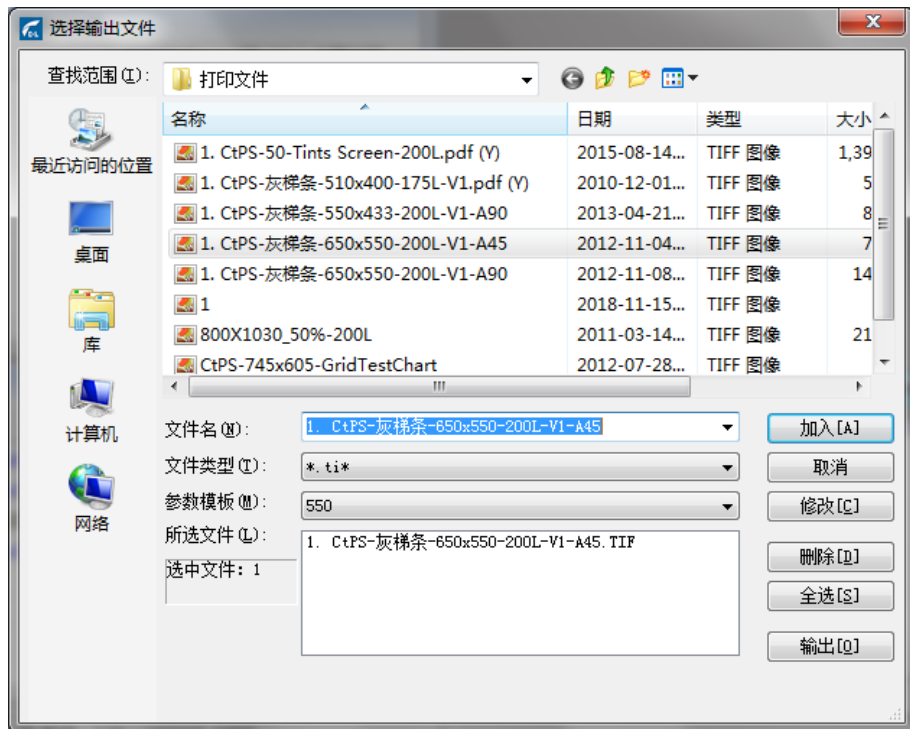


图5-5 选择输出文件

- 3) 单击<输出>将“所选文件”中的 TIFF 文件加入到工作队列中；
- 4) 开启连续预处理，等待所添加的作业完成预处理。

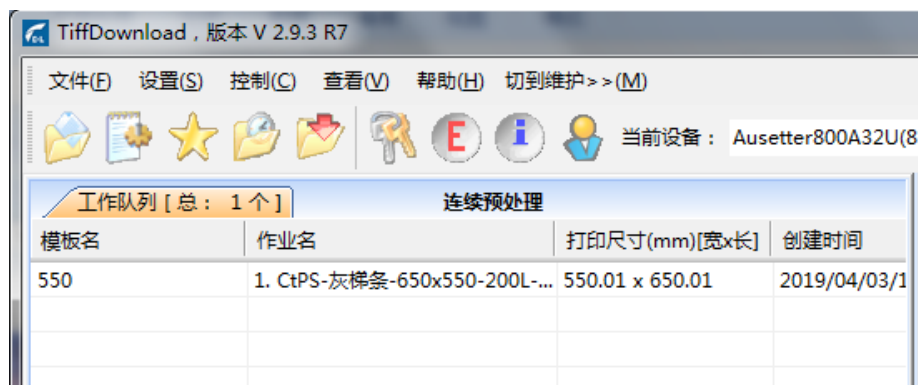


图5-6 添加预处理作业

5.4 上版

完成预处理作业后，TiffDownload 软件会提示放入相关规格的印版。收到 TiffDownload 软件上版提示时，版材一次一张地被手动地放置到上版台上。曝光完成后，版材又被退到上版台。

△注意：版材边缘较锋利，如果不戴手套可能会造成个人伤害。

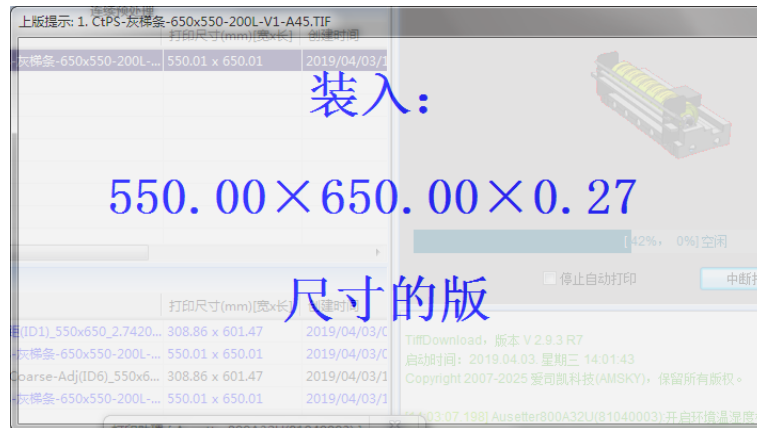


图5-7 放版提示

这意味着：

- 打印控制台显示上版对话框，窗口显示应装载的版材的规格、类型
- 操作面板上的上版指示灯闪烁
- 版门出入口打开

放置版材：

- 1) 确定版材的尺寸和型号；
- 2) 佩戴手套，将版材从包装中拿出，去除与版材相粘的任何包装材料；

△注意：在放版前或放版后，去除衬纸。

△危险：您必须确认在输出设备曝光前，所有衬纸和包装材料均被从版材表面去除。否则，激光会点燃纸张，从而导致设备发生火灾。

- 3) 在上版台上定位版材；

△注意：保证曝光面（感光层面）面朝自己。版材感光层表面看起来通常较灰暗。

- 4) 将版材向下轻放，直至触到上版的套准定位钉；
- 5) 根据相应的放置标签将版材放在上版台上。确认版材的水平边缘应与上版版夹的水平线平行；
- 6) 按<Start>（启动）按钮（Loading 指示灯发出固体绿光）。

△警告：按 <Start>（启动）按钮时不应接触版材。

曝光完的版材返回上版台，待取出版材后，上版指示灯再次闪烁。

5.5 卸下版材

当 TiffDownload 软件提示取版时，请从输出设备取出已成像的版材。

- 1) 确保输出设备已完成版材的成像。成像完成时，Loading 灯闪烁绿光，已成像的版材退版到上版台上；
- 2) 抓住版材边缘时要戴上手套，然后将它提起，小心地从上版台取出。

△注意：版材边缘较锋利，如果不戴手套可能会造成个人伤害。

5.6 版材冲洗

当 TiffDownload 软件提示取版时，请从设备的过桥取出已打印的版材：

- 1) 版材自动完成打印过程后退至过桥，若直接连接了冲版机，则无需操作自动冲版；
- 2) 佩戴手套，将版材拿到冲版机上，进行显影、水洗、上胶、烘干等操作。

6 维护保养

“保养时间建议”表列明了使机器发挥最佳性能所需要的日常保养，如果不参照执行将影响机器性能甚至损坏机器。尽管机器保养要耽误几小时机器的使用，但它可以使机器发挥最佳性能且防止故障发生。

进行保养请做好记录，如果您和 AMSKY 有服务合同，应每三个月由 AMSKY 认证的工程师将机器保养一次，如果工作环境较差，则需要更为频繁的保养。

△**注意**：保养前确认机器不在曝光，然后将机器关闭。

△**警告**：在机器盖打开时请勿操作机器，在机器运转时不要打开机器盖。干扰机器的安全保护系统会造成严重的人身伤害，如大功率可见或不可见激光辐射，电击或被机械损伤。

6.1 保养时间建议书

表6-1 保养时间建议

清洁部件	描述	保养细节	擦拭	定期更换
外表面	设备表面		每周	
上版台	上版台表面		每周	
清洁鼓面	转鼓表面		每周	
转鼓气孔	气孔		每周	
版材边缘检测U槽	鼓版边检测条		每三月	
版夹钳	版夹钳组件		每月	
印版压辊	压辊		每月	
更换空气过滤芯	滤芯			6个月
空气压缩机排水排油	排水排油		每天	

6.2 清洁流程

客户和服务工程师需要了解清洁的制版设备和周围环境的重要性。

请客户严格遵守 AMSKY 公司所推荐的 Ausetter 制版设备使用环境下运行设备，且应保持设备和周围环境的清洁。

在执行清洁前，请确保设备不在曝光，且设备处于关闭状态。

6.2.1 机器表面清洁

每周一次对机器表面进行清洁。

仔细清洁机器表面，可使机器表面的指示标记清晰可见，更重要的是能有效防止在打开机器盖时灰尘落入机器内，尤其是几处灰尘容易堆积的地方：风扇箱侧盖、前门、顶门和版材出入口等。

设备的可靠和高质量的输出与机器的清洁有直接关系。

在清洁机器表面时，请先用吸尘器吸去所有机器盖接缝处堆积的灰尘，如果室内空气干燥清洁且机器经常擦拭，则用干布就足以擦掉表面灰尘。

如果要彻底清洁，则用湿布和柔和的清洁剂擦拭机器，并用干净的湿布将清洁剂擦拭干净。

△注意：避免让水和清洁剂流到机器内，以防对人身和机器造成损害。

6.2.2 擦拭污渍

- 1) 如果要清洁污渍（如墨水印），则用湿布和柔和的清洁剂擦拭机器，并用干净的湿布将清洁剂擦拭干净；
- 2) 如果清洁剂不能将污渍去除，可用布蘸取酒精擦拭。

6.2.3 清洁上版台

每周用布和玻璃清洁剂将上版台的玻璃擦拭干净。

△注意：不要将玻璃清洁剂直接喷到玻璃表面，这样会使清洁剂流入机内对机器造成损害，擦拭时应用清洁剂将布蘸湿再擦拭玻璃。

用玻璃清洁剂将布蘸湿；

将玻璃擦干净并晾干。

6.2.4 转鼓组件清洁

6.2.4.1 清洁转鼓表面

清洁鼓面是为了清除鼓面上的灰尘与污点，防止灰尘的堆积造成设备在成像时焦距出现偏移而影响输出效果。

- 1) 使用小型手持式的真空吸尘器从转鼓表面和转鼓周围清除灰尘；
- 2) 手动转动滚筒（请戴上白色手套）；
- 3) 用 90% 的异丙酮和 10% 的蒸馏水的混和液浸湿无纺布，沿着同一个方向擦拭转鼓表面；
- 4) 确保转鼓表面没有明显的灰尘。

6.2.4.2 清洁转鼓真空气孔

每周应对转鼓真空气孔进行一次疏通，并使用无纺布沾无水酒精将转鼓表面进行清洁。

- 1) 将回形针一端拉直，另一端保持原形；
- 2) 用拉直的一端小心插入气孔，清洁真空气孔；
- 3) 用 90% 的异丙酮和 10% 的蒸馏水的混和液浸湿无纺布，擦拭真空气孔；
- 4) 注意不要让回形针从气孔滑入转鼓内；
- 5) 确保真空气孔没有明显的灰尘和杂物。

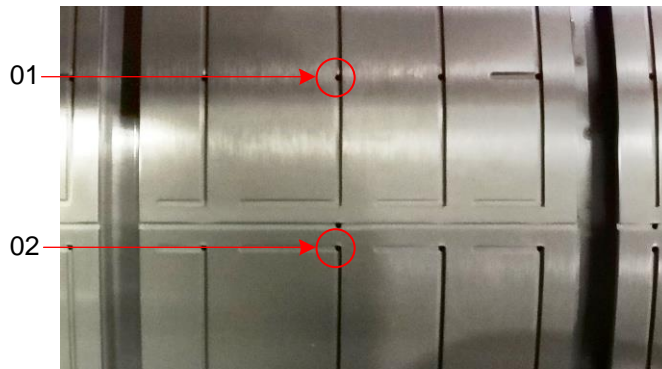


图6-1 转鼓真空孔

01、02，气孔

6.2.4.3 清洁版材边缘检测 U 槽

为了确保图像在版材上的位置，本设备用的是边缘检测的算法，这种算法依靠一条位于设备的滚筒上的 U 形槽，它位于版头夹的旁边。

为了避免边缘检测的失败，应每三个月对边缘检测条进行清洁。

- 1) 用 90% 的异丙酮和 10% 的蒸馏水的混和液浸湿无纺布，水平方向擦拭；
- 2) 确保 U 槽没有明显的灰尘和杂物。



图6-2 版材边缘检测 U 槽

01，版边检测 U 槽

6.2.4.4 清洁版夹钳

- 1) 检查版夹钳组件，确保没有杂物，若有杂物可能会引起印版图像倾斜；
- 2) 清洁版头夹钳组件和版尾夹钳组件。

6.2.4.5 清洁转鼓压辊

转鼓压辊能够在版材装载期间将版材吸附在转鼓上。

每一周或看到印版上有印版辊痕迹时清洁印版辊一次。

- 1) 确保输出设备未在对版材成像；
- 2) 使用干燥的无纺布轻轻擦拭转鼓压辊；

- 3) 请勿使用水、清洁剂或酒精清洁转鼓压辊；
- 4) 不要将压力施加于印版辊之上或使其弯曲，以免损坏转鼓压辊。

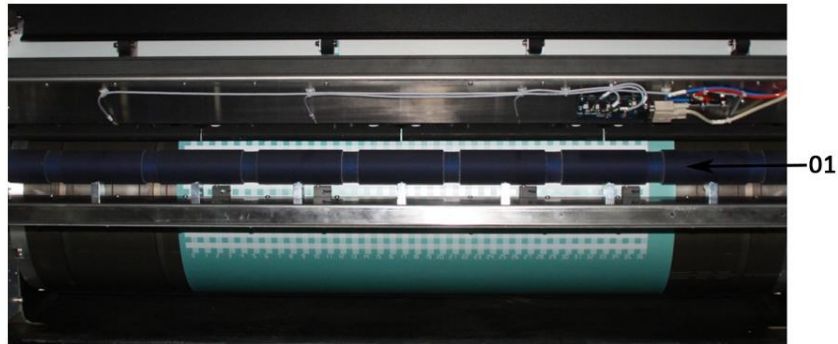


图6-3 转鼓压辊

6.3 压缩空气维护

6.3.1 排水

为了能给设备提供干净无水的清洁气体，每周应给空压机做一次排水排油处理。

6.3.2 更换空气过滤芯

在制版机中有一个空气过滤系统。

- 压缩空气过滤系统：在油水分离器中有两个过滤芯。

更换过滤芯的频率，不要根据过滤芯的外观情况来决定是否更换它，因为大的灰尘颗粒可以看到，而小的灰尘颗粒即使脏了该换了也看不到。

空气过滤芯要六个月一换，如果是保修客户，要在下一次到场时进行更换。



图6-4 油水分离器

6.4 更换换气滤网

在制版机的左、右舱门各安装有一换气扇，换气扇装有一换气滤网，应 6 个月更换一新的换气过滤网。

△警告： 更换换气过滤网，应关闭设备电源，并注意安全，小心损伤手或手指。

7 故障排除

7.1 远程支持准备

当您需要您的服务工程师远程技术支持时，我们建议您收集一些设备的基本信息和您所遇到的问题；这些信息对于尽快解决您的问题非常重要。为了我们的服务工程师能提供远程支持，请您务必提供以下帮助：

- 在 Ausetter 设备旁边保证有可连通的电话；
- 安装了 TiffDownload 软件的电脑在需要时必须能连接 Internet；
- 若必要时，我们可能会在您的电脑上安装远程支持程序。

7.1.1 远程支持的网络安全

AMSKY 总是与您一起工作，以确保您的网络安全和系统稳定。

- 只有在您同意时，AMSKY 才连入您的网络；
- 只有 AMSKY 内的授权人员才能存取 AMSKY 设备数据且数据是加密的。

7.1.2 通用故障问题诊断

在打电话给您的服务工程师之前，请按照本手册所提供的指南，尝试自己解决问题。如果您发现问题不能解决，请您准备收集和回答以下所列的问题，当您给我们的服务工程师打电话时，您详尽如实的回答对他们非常有帮助。

7.1.2.1 问题

- Ausetter 设备最后一次正常工作是什么时候？
- 在发生故障之前做了那事情？比如：
 - 是否搬动过 Ausetter 设备？
 - 是否给 Ausetter 设备做过清洁或维护保养？
 - 是否使用了新的批次或新的类型版材？
- 屏幕上有没有显示错误消息？如果有，提示了什么？（错误代码等）
- TiffDownload 软件的版本？
- 故障是一直发生（成像所有的版材）还是只在固定的时间内发生？比如：
 - 发生在特定的版材品牌、型号或尺寸大小？
- 故障似乎是随机发生的吗？
- 您是在怎样的房间环境温度和湿度下储存版材？
- 版材制造商要求的环境温度、湿度和最佳质量的使用日期如何？
- Ausetter 设备的环境温度和湿度是恒温恒湿的还是波动的？波动的范围有多少？
- 如果故障出现在打版的上版和下版，若您可以观察，请记录版材在上版和下版的具体位置；

- 如果故障出现在电脑系统，请记录故障的代码和提示消息。

7.1.2.2 保存 Log 文件

日志文件跟踪着 Ausetter 设备的每一个执行操作，当问题偶然发生时，保存的日志文件可以帮助 AMSKY 服务工程师快速识别和解决故障。

- 进入 TiffDownload 软件的安装目录，路径：TiffDownload\Log；
- 选择“Log”文件夹，然后拷贝压缩；
- 将 Log 文件发送给 AMSKY 的服务工程师。

7.2 错误信息

7.2.1 操作员可排除故障

本节描述在 Ausetter T/U 系列设备中常见故障及排除方法。

当制版机检测到系统中存在一个故障时，它将执行以下某个动作：

- 继续操作：如果设备能够继续工作而不需操作员干预，故障将在工作站的信息记录中报告；
- 挂起操作：设备停止工作，故障被报告在 TiffDownload 软件的信息栏中，如果当时的情况需要操作员立即干预，那么操作界面上的错误指示灯将持续闪烁。

设备在恢复工作以前需要操作员将挂起的操作予以排除。

7.2.2 警告信息

警告信息提示操作员设备中存在潜在可能导致设备出现故障的因素，但当时不会停止曝光过程。

警告信息被报告在 TiffDownload 软件的信息栏中。

7.2.3 错误信息

当系统操作失败时，错误信息在 TiffDownload 软件中出现并且系统关闭。如果错误发生的时候，制版机已经在工作，那么将停止曝光作业，同时部分曝光的版材将被退出制版机。

7.2.4 启动紧急停止按钮

如果不小心触压了紧急停止按钮（位于直接制版机左舱门的上侧），为了使机器恢复到正常状态，必须将其复位。



图7-1 紧急停止按钮

- 重新启动紧急制动开关：顺时针旋转紧急制动开关 90 度。

7.2.5 重新启动 Ausetter 制版机

- 重新启动 Ausetter 制版机：关掉 Ausetter 制版机，重新开启。

7.3 曝光故障问题

7.3.1 曝光被中途终止

- 检查 Ausetter 所有的外盖是否正确关闭，这时可能会在错误信息警告中呈现；
- 检查电脑与设备之间连接的数据线（USB 线）是否松动；
- 是否被按下<中断打印>按钮；
- 急停开关是否被按下。

7.3.2 曝光不能开始

- 请单击<暂停预处理>按钮使其进入“连续预处理”状态；
- 是否勾选了“停止自动打印”单选项；
- 检查 Ausetter 设备的使用环境温湿度是否符合要求。

7.3.3 成像焦距模糊

呈现蓝晕或白斑一般原因：

- 风箱是否没有被启动；
- 转鼓的真空管和旋转接头是否损坏或漏气现象；
- 转鼓表面没有按维护保养要求定期清洁；
- 转鼓真空孔没有按维护保养要求定期清洁；
- 如果上述步骤还不能解决问题，请联系您的服务工程师。

7.4 上版故障

7.4.1 理论版宽与实际版宽误差过大

问题描述：

理论版宽与实际版宽的误差过大，超过 $\pm 5EP$ 。

解决方法：

- 测量版材的实际版宽，查看与模板的实际版宽是否一致；
- 更换版材批次。

7.4.2 版材被退出

- 版材尺寸与参数模版设置的尺寸不相符；
- 版材没有放置在参数模版所要求的版边检测位置 $\pm 15mm$ 的范围。

7.5 下版故障

7.5.1 从制版机里取出卡住的版材

在曝光过程中，突然停电或按下急停开关，从而导致版材卡在转鼓上无法取下；开机自检，提示转鼓上有版。

- 重新开机（若急停开关被按下，需要先将其复位），机器进行自检；
- 打开 TiffDownload 软件，单击[查看/显示错误状态]，打开显示错误状态窗口；信息提示“请确认设备转鼓上是否有版”；
- 如果版在转鼓上（即版被版头夹与版尾夹同时夹住），“请同步转鼓后，执行自动退版操作后取走版”。

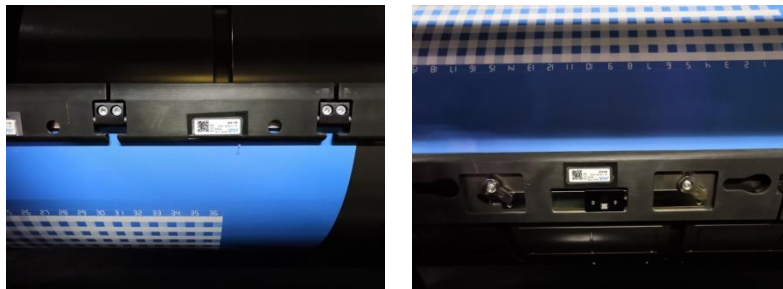


图7-2 版在鼓上（版头夹、版尾夹）

7.5.1.1 自动退版

- 1) 切换到维护菜单，选择[诊断/上下版]，打开上下版操作窗口；

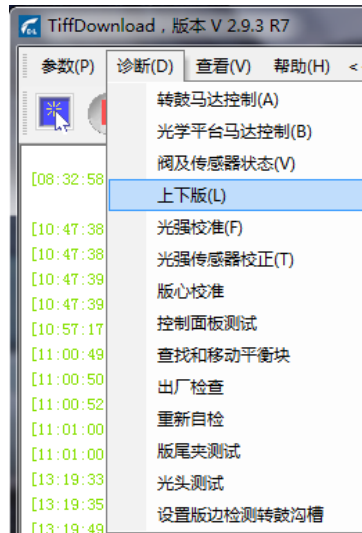


图7-3 上下版

- 2) 单击<上下版复位>按钮，上下版复位完成后，<退版>按钮亮起；



图7-4 上下版复位

- 3) 单击<退版>按钮，夹在转鼓上的版材会自动退版至上版台，此时“版道有版”指示图标显示绿色；

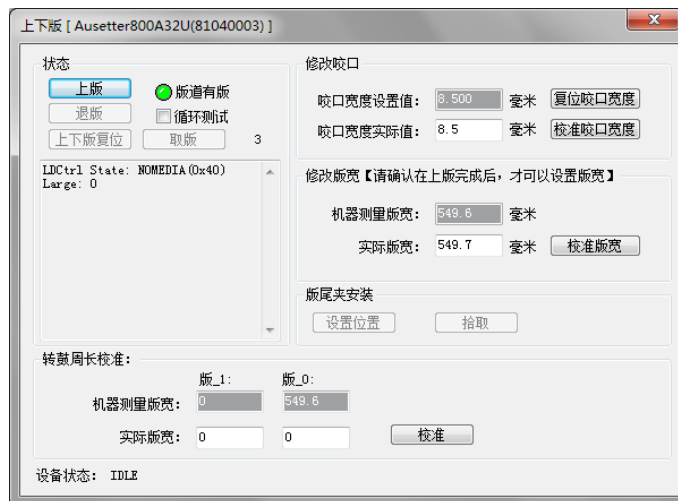


图7-5 退版

- 4) 自动退版过程完成，请取下版材，并重新启动设备，设备开始自检，系统进入初始化，初始化完成后设备进入正常状态。

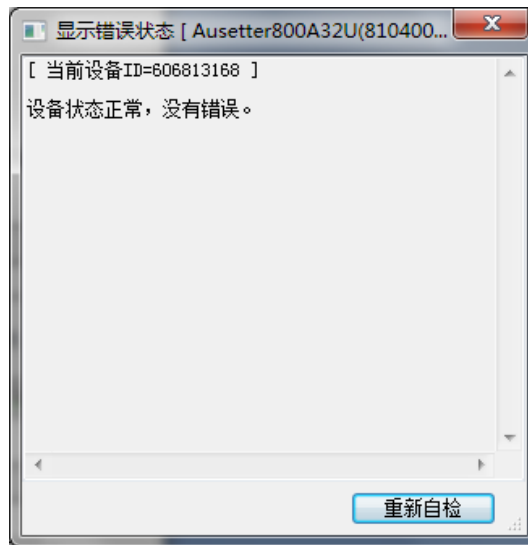


图7-6 设备状态正常

7.5.1.2 从鼓上取下印版

背景：

有时，版材卡在鼓上。只有取出卡住的版材，机器才会恢复正常状态。

上版或下版过程出现错误时，未完全装好的版材必须取出。可能需要你手动把版尾夹复位。

△注意：不要把手指伸到版尾夹和转鼓之间。

要从鼓上取下印版，解决的步骤：

- 1) 将设备电源关闭；
- 2) 打开设备前门；
- 3) 戴上防护手套；防护手套应清洁、无棉，以保持输出设备内部清洁；

△注意：印版边缘很锐利。未戴防护手套可能导致人身伤害。

- 4) 如版尾夹夹住了版材，把版尾夹滑离版材。如没有，忽略这一步；
- 5) 旋转鼓面，同时引导版材的尾部从制版机的前面出来，直到版头夹位置；
- 6) 把版材可活动部分的角部折叠起来；
- 7) 抓住版材的角部用力拉向你，直到版材脱离版头夹；
- 8) 按压版头夹的边缘打开版头夹，检查是否有碎片留在那里；
- 9) 重新配置版尾夹；
- 10) 关闭顶门和前门。

7.6 启动故障

7.6.1 设备没有联机

- 确认设备是否开机（开机后主板黄灯闪烁）；

- 查看驱动程序是否正确安装，请根据软件版本安装相应的驱动；
- 查看连接设备与电脑的数据线是否有松动；
- 更换 USB 接口或数据线，故障是否被解决。

7.6.2 设备不能完成初始化

- 请观察“显示错误状态”窗口显示的错误警告；
- 致电您的服务工程师寻求帮助。

7.7 气源故障

7.7.1 气源压力不足

“显示错误状态”窗口显示：“气源压力不足”

- 1) 空气压缩机是否启动；
- 2) 气源回路是否存在漏气现象；
- 3) 是否使用中央供气系统，请检查中央供气系统的气源容量是否足够。

7.7.2 空气压缩机一直供不上气

- 1) 启动空气压缩机，关闭空气压缩机的供气气阀；
- 2) 等待气缸充气完成；
- 3) 然后打开供气气阀。

7.8 平衡系统

7.8.1 设备寻找不到平衡块

同组的动平衡块不在同一水平线上，导致传感器不能同时感应位置。

解决方案：

- 1) 定位一条水平线位置（如版头夹同一边缘），手动将平衡块以同一边缘与版头夹同一边缘对齐，即可；
- 2) 两组平衡块之间的夹角距离不能小于 50mm。

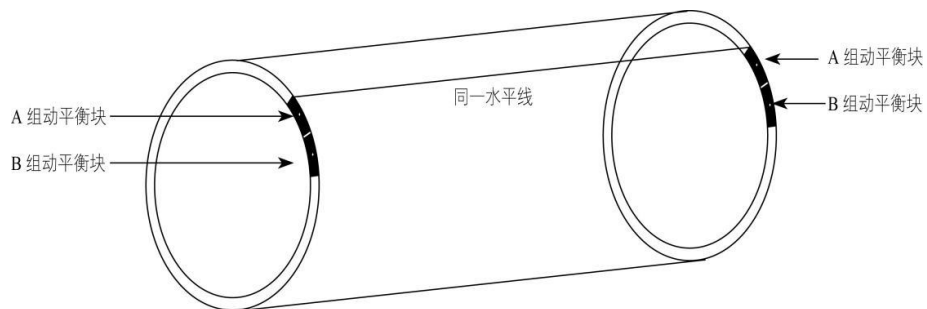


图7-7 同组平衡块在同一水平线



爱司凯科技股份有限公司

广州市越秀区东风东路 745 号紫园商务大厦 邮编：510080

www.amsky.cc

修订于[2019 年 10 月 17 日]
